

Commune de

BLINCOURT

**PLAN LOCAL
D'URBANISME**

DOCUMENT
PROVISOIRE

ARRET

Vu pour être annexé à la
délibération en date du :

30 juin 2017

7a

DEFENSE INCENDIE

Défense Incendie de la commune de BLINCOURT

60078

BLINCOURT

Légende

- Etat
- Anomalie
- Visite
- Accès
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Etat	Anomalie	Accès	Visite	Anomalies		Observations
									Etat	Visite	
00001	P100	angle Rue de l' Eglise et rue de Froyères	100	100/2x070	✗	✗	✓	✓	✗	Non conforme débit inférieur à 60 m3/h	
00002	P100	Rue des Tillevils	100	100/2x070	✗	✓	✓	✓	✗	Non conforme - débit inférieur à 60 m3/h Défaut de signalisation	
00003	B100	angle RN17 et rue de l' Eglise	080	100	✗	✗	✓	✓	✗	Non conforme - débit inférieur à 60 m3/h Défaut de signalisation	
00004	B100	angle RN 17 et rue de Froyères	080	100	✗	✗	✓	✓	✗	Non conforme - débit inférieur à 60 m3/h Défaut de signalisation	
00005	B100	Rue de Flandre RN 17 face au 16	080	100	✗	✗	✓	✓	✗	Non conforme - débit inférieur à 60 m3/h Défaut de signalisation	
00006	B100	Rue de Flandre RN 17 face au 6	080	100	✗	✗	✓	✓	✗	Non conforme - débit inférieur à 60 m3/h Défaut de signalisation	STATIONNEMENT DE VEHICULE SUR BOUCHE A INCENIE

Légende


- Etat
- Anomalie
- Visite
- Accès
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-allim.	Etat	Anomalie	Accès	Visite	Anomalies		Observations
									Etat	Visite	
00009	RES	Angle rue de Flandre RN 17 et rue de Grandfresnoy	80	-	✗	✗	✓	✓	✗	Non conforme - volume inférieur à 120 m3 Non conforme - pression < à 0,6 bar Défaut de signalisation	
00010	RES	Rue de l'Eglise	120	10	✓	✗	✓	✓	✗	demi raccord monté à l'envers, les lenons doit etre mis verticalement et non horizontalement	

Légende

- Etat
- Anomalie
- Visite
- Accès
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- ✓ -Autorisée
- ✓ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Etat	Anomalie	Accès	Visite	Anomalies		Observations
									Etat	Visite	
00011	P100	Rue des tillevils face au chateau d'eau	125	100/2x070	✗	✗	✓	✓	✗	Non conforme - débit inférieur à 60 m3/h	

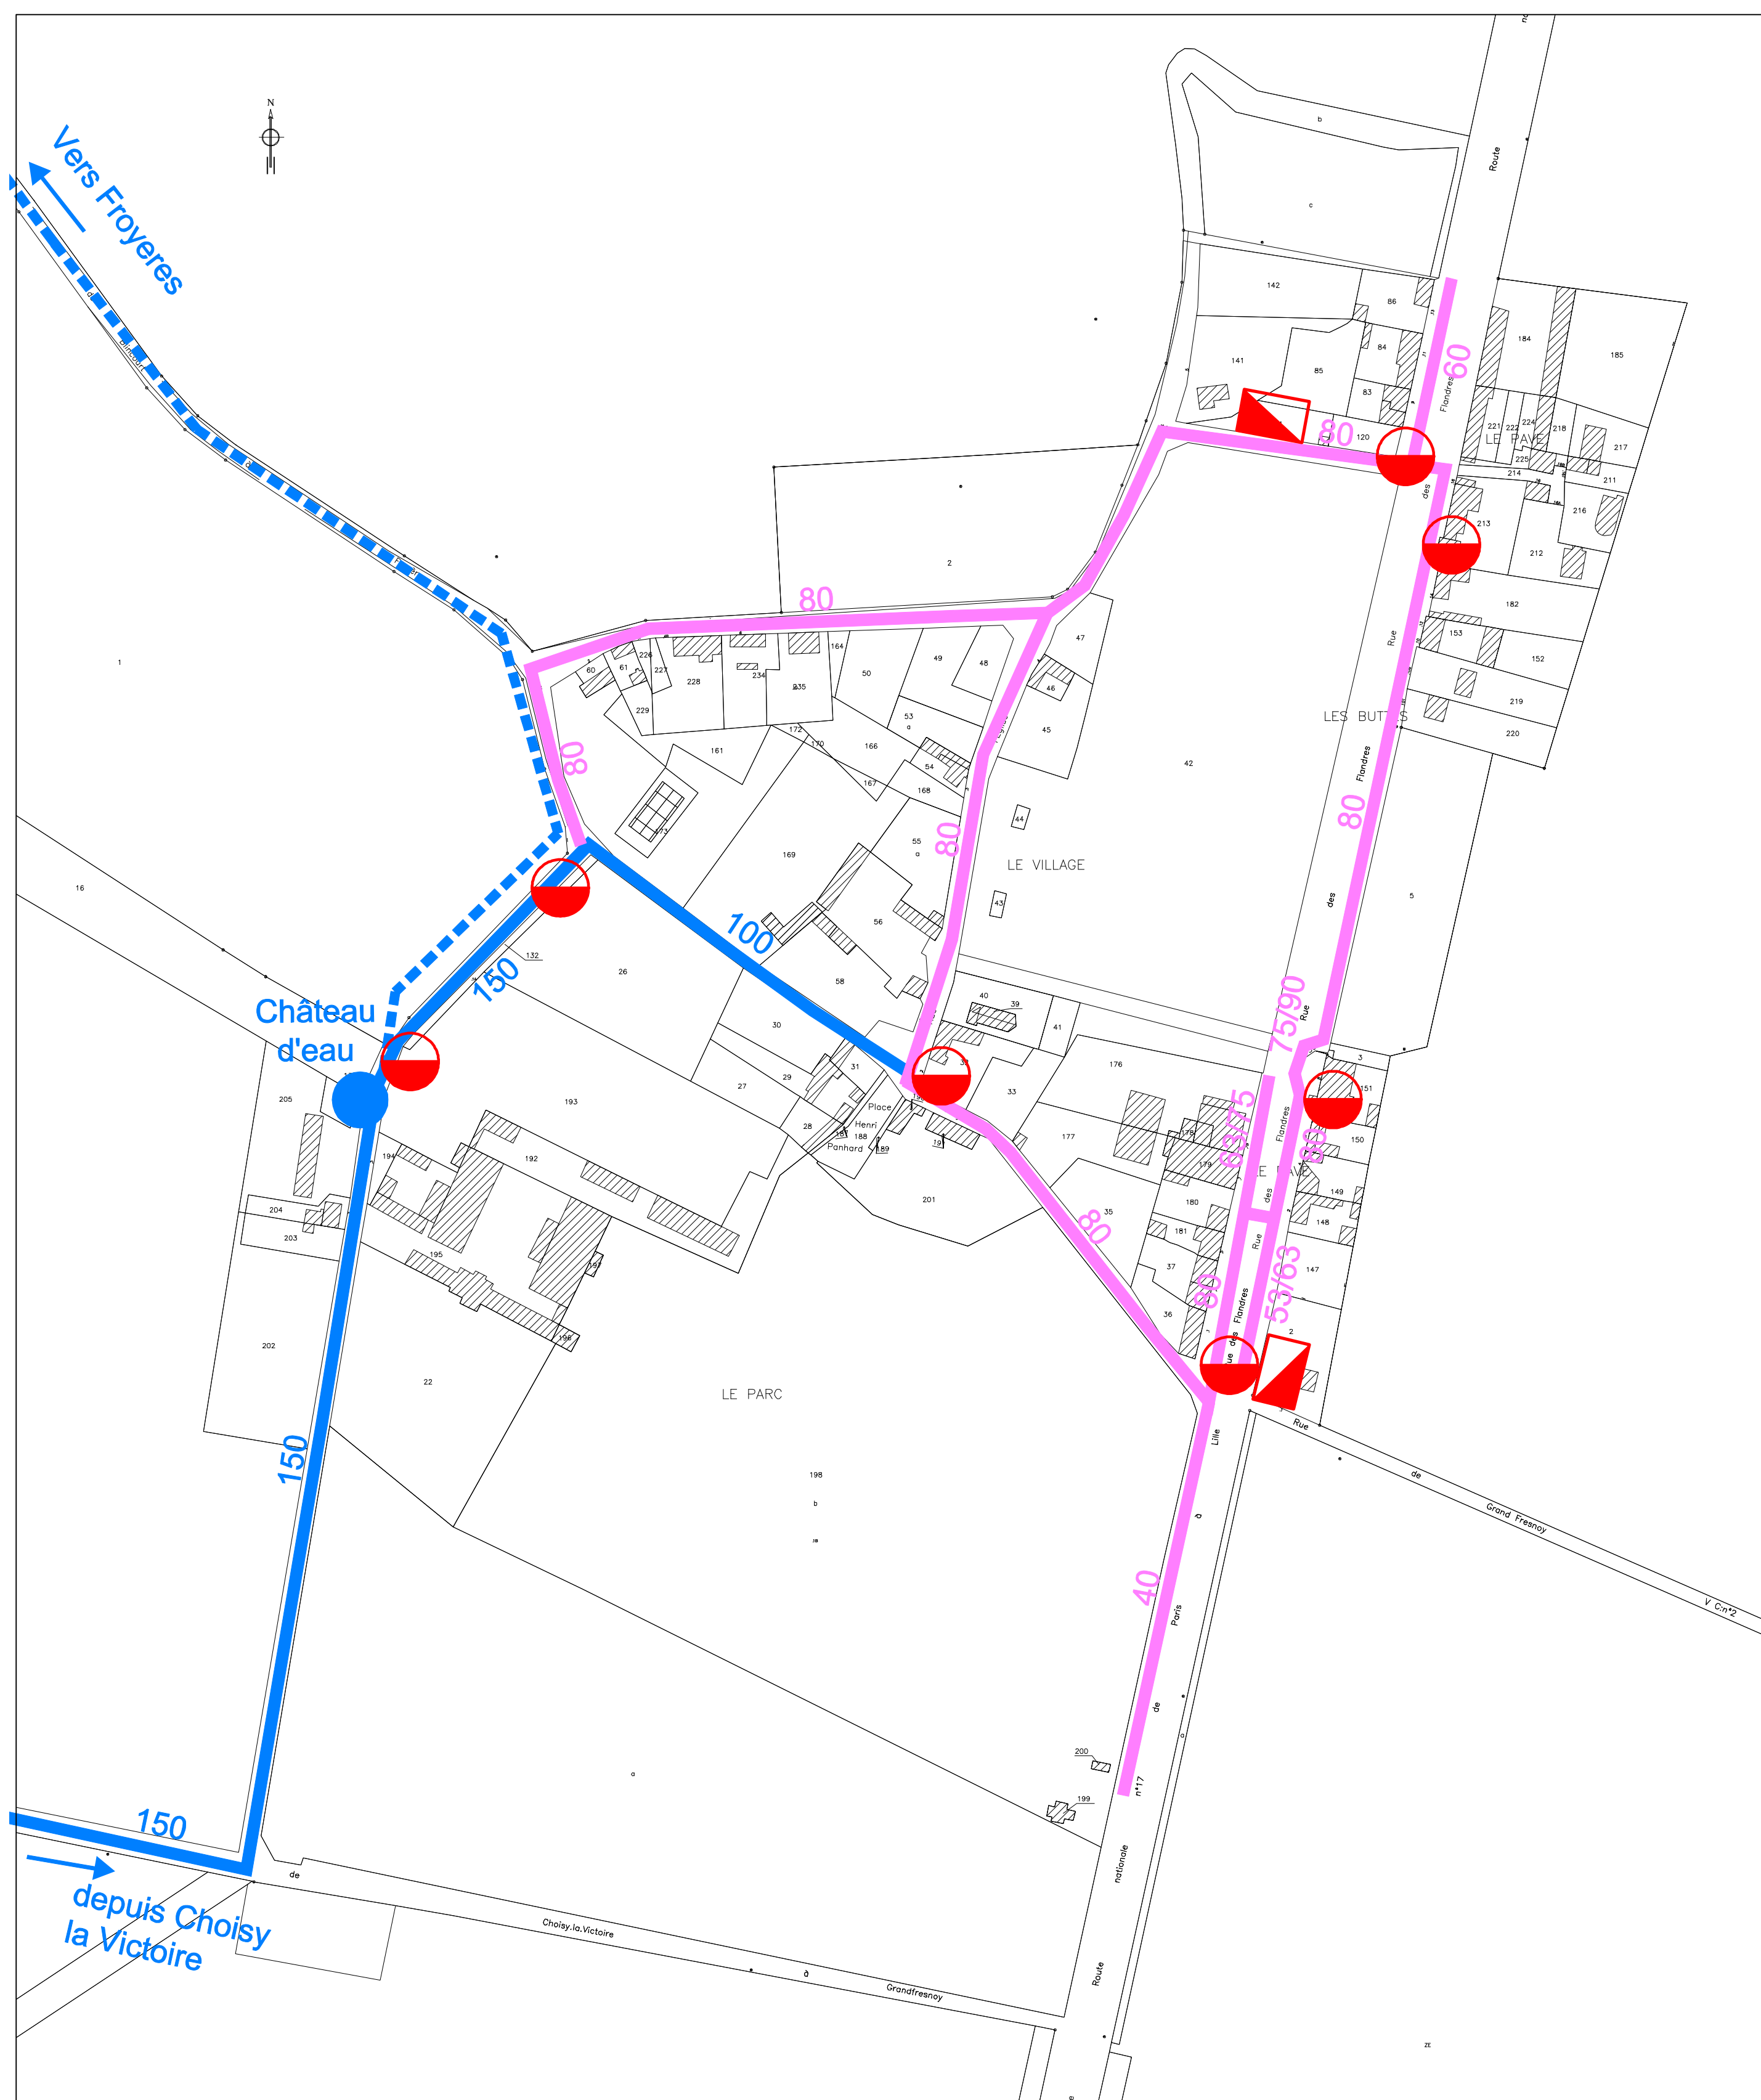

RESEAU D'EAU POTABLE

Adduction en eau potable

Canalisation de diamètre :

 Supérieur ou égal à 100 mm

 Inférieur à 100 mm

 Château d'eau

 Réseau Froyeres

Défense-incendie

 Poteau incendie

 Réserve incendie